

ANALYSERAPPORT



Invicta AS
Trondheimsveien 436 B
N0962 Oslo, Norway
Phone: +47 22901380
support@invicta.no

ENERGI 1 OLJE / SAGA AUTOPROTECT AS
VERKSEIER FURULUNDSVEI 17

0668 OSLO

PER KRISTIANSEN




STATHELLE TANKANLEGG	ATT: PER KRISTIANSEN
DIESEL OLJE	
TANK	
STATHELLE/D	
DIESEL OLJE FARGET (AVGIFTSFRITT)	

Prøvenummer	81152	890021	Prøvekommentar
-------------	-------	--------	----------------

Kommentarer

Mottatt prøve av diesel er klar og uten synlig forurensning. vanninnholdet er normalt/lavt og under krav ihht EN590 om max 200 ppm / 0,02%. Bakterietest utført med MicrobMonitor2 ,i henhold til testmetoden IP613. Diesel/fyringsolje/jetA1: 1. Det er funnet ubetydelige mengder bakterier/sopp/gjær i prøven (<4.000 cfu/l) - Tilfredsstillende resultat (ubetydelig biokontaminering). Alle kontrollerte parametere er innenfor krav ihht EN590 standard. Sign. R. Røed

Resultater	Denne prøven		Tidligere prøver			
PRØVENUMMER	81152					
KUNDENS PRØVENUMMER	890021					
DATO	25.05.2016					
TOT. TIMER / KM.	0					
TIMER / KM. OLJE	0					
PÅFYLT OLJE / LITER	0					
GODKJENT						
Visuell Analyse	VISU	VIS	Klar			
Mikrober (bakt/sopp/gjær)	BIO	cfu	1			
Vann (ppm/mg/kg) ASTM6304(/c)	VANN	ppm	55			
Div: Se Kommentarf.	DIV	***				

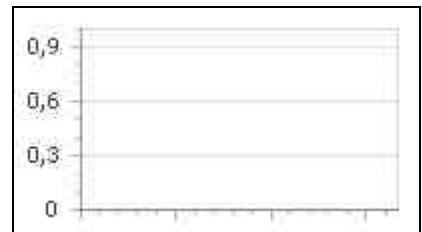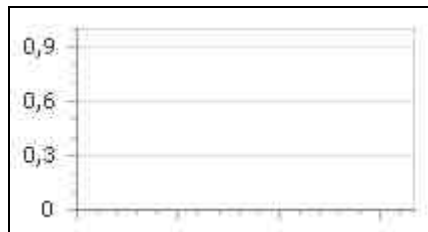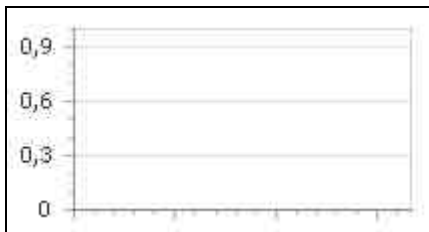

Prøve rapportert:

10.06.2016

Denne rapport generert:

13.06.2016