

ANALYSERAPPORT



Invicta AS
Trondheimsveien 436 B
N0962 Oslo, Norway
Phone: +47 22901380
support@invicta.no

ENERGI 1 OLJE / SAGA AUTOPROTECT AS
VERKSEIER FURULUNDSVEI 17

0668 OSLO

PER KRISTIANSEN

ULLERN MARINA
DIESEL OLJETANK
SYSTEM
ULLERNM
DIESEL OLJE / DIESEL FUEL




Prøvenummer	81260	890026	Prøvekommentar
-------------	-------	--------	----------------

Kommentarer

Prøven er klar, grønn uten synlige partikler. Bakterietest utført med MicrobMonitor2, i henhold til testmetoden IP613. 1. Det er funnet ubetydelige mengder bakterier/sopp/gjær i prøven (<4.000 cfu/l) - Tilfredsstillende resultat (ubetydlig biokontaminering). Tilfredsstillende resultat. Sign. Kevin Hughes

Resultater

			Denne prøven	Tidligere prøver			
PRØVENUMMER			81260				
KUNDENS PRØVENUMMER			890026				
DATO			27.07.2016				
TOT. TIMER / KM.			0				
TIMER / KM. OLJE			0				
PÅFYLT OLJE / LITER			0				
GODKJENT							
Visuell Analyse	VISU	VIS	Klar				
Mikrober (bakt/sopp/gjær)	BIO	cfu	1				
Vann (ppm/mg/kg) ASTM6304/(c)	VANN	ppm	67				
Div: Se Kommentarf.	DIV	***					

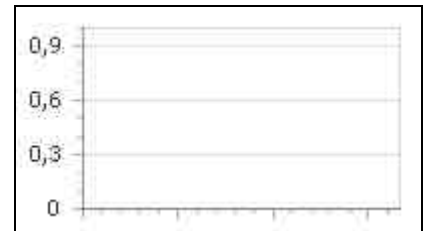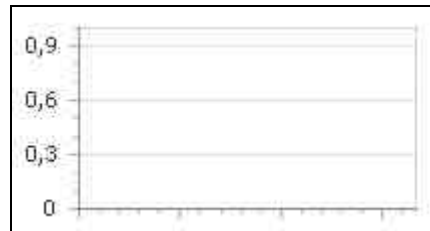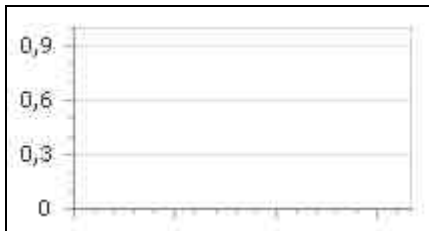

Prøve rapportert: 01.08.2016

Denne rapport generert: 01.08.2016